


Reduzierung der Einspeiseleistung und Abruf der Ist-Einspeiseleistung gemäß § 9 EEG (EEG-Anlagen größer 100 kW) im Versorgungsgebiet der Mainfranken Netze GmbH.

Info:
 MFN gibt vor: Befehle als Kurzzeitbefehle mit Impulszeit 1 Sekunde
 MFN benötigt: Meldungen als Dauermeldungen

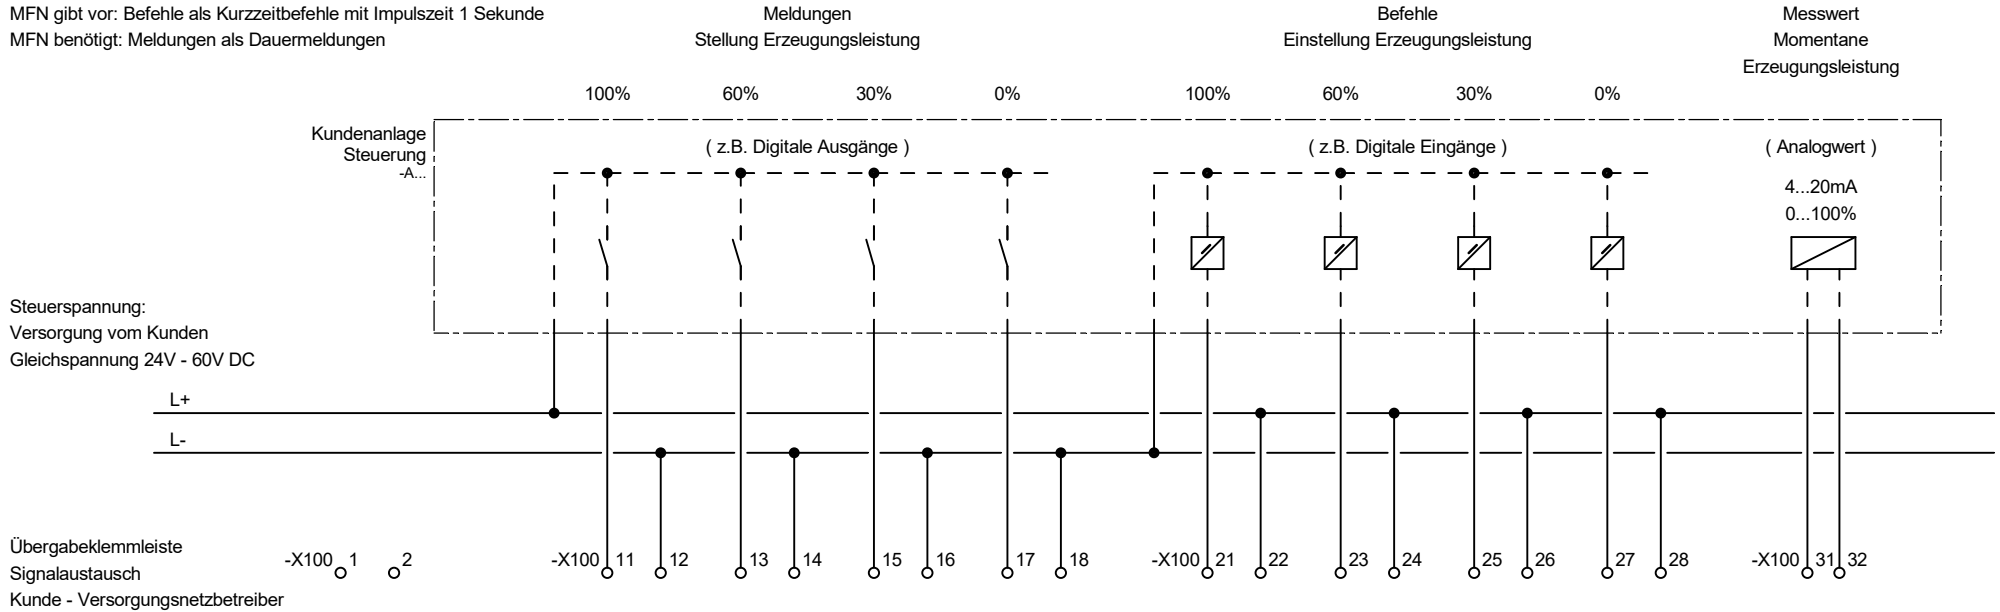

Übergabeklemmleiste Signalaustausch Kunde - Versorgungsnetzbetreiber	-X100_1	2		-X100_11	12	13	14	15	16	17	18	-X100_21	22	23	24	25	26	27	28	-X100_31	32
Testsignal von Fernwirkanlage MFN																					
	Signal von Kundenanlage																				
	Meldung Stellung Erzeugungsleistung 100%																				
	Meldung Stellung Erzeugungsleistung 60%																				
	Meldung Stellung Erzeugungsleistung 30%																				
	Meldung Stellung Erzeugungsleistung 0%																				
	Befehl Einstellung Erzeugungsleistung 100%																				
	Befehl Einstellung Erzeugungsleistung 60%																				
	Befehl Einstellung Erzeugungsleistung 30%																				
	Befehl Einstellung Erzeugungsleistung 0%																				
	Messwert Momentane Erzeugungsleistung																				

Gezeichnet mit ELCAD (R) 2021 SP1