Leistungsreduzierung gemäß § 6 EEG (EEG-Anlagen bis 100kW) im Versorgungsgebiet der Mainfranken Netze GmbH.

Info:
MFN gibt vor: Befehle als Dauerbefehle

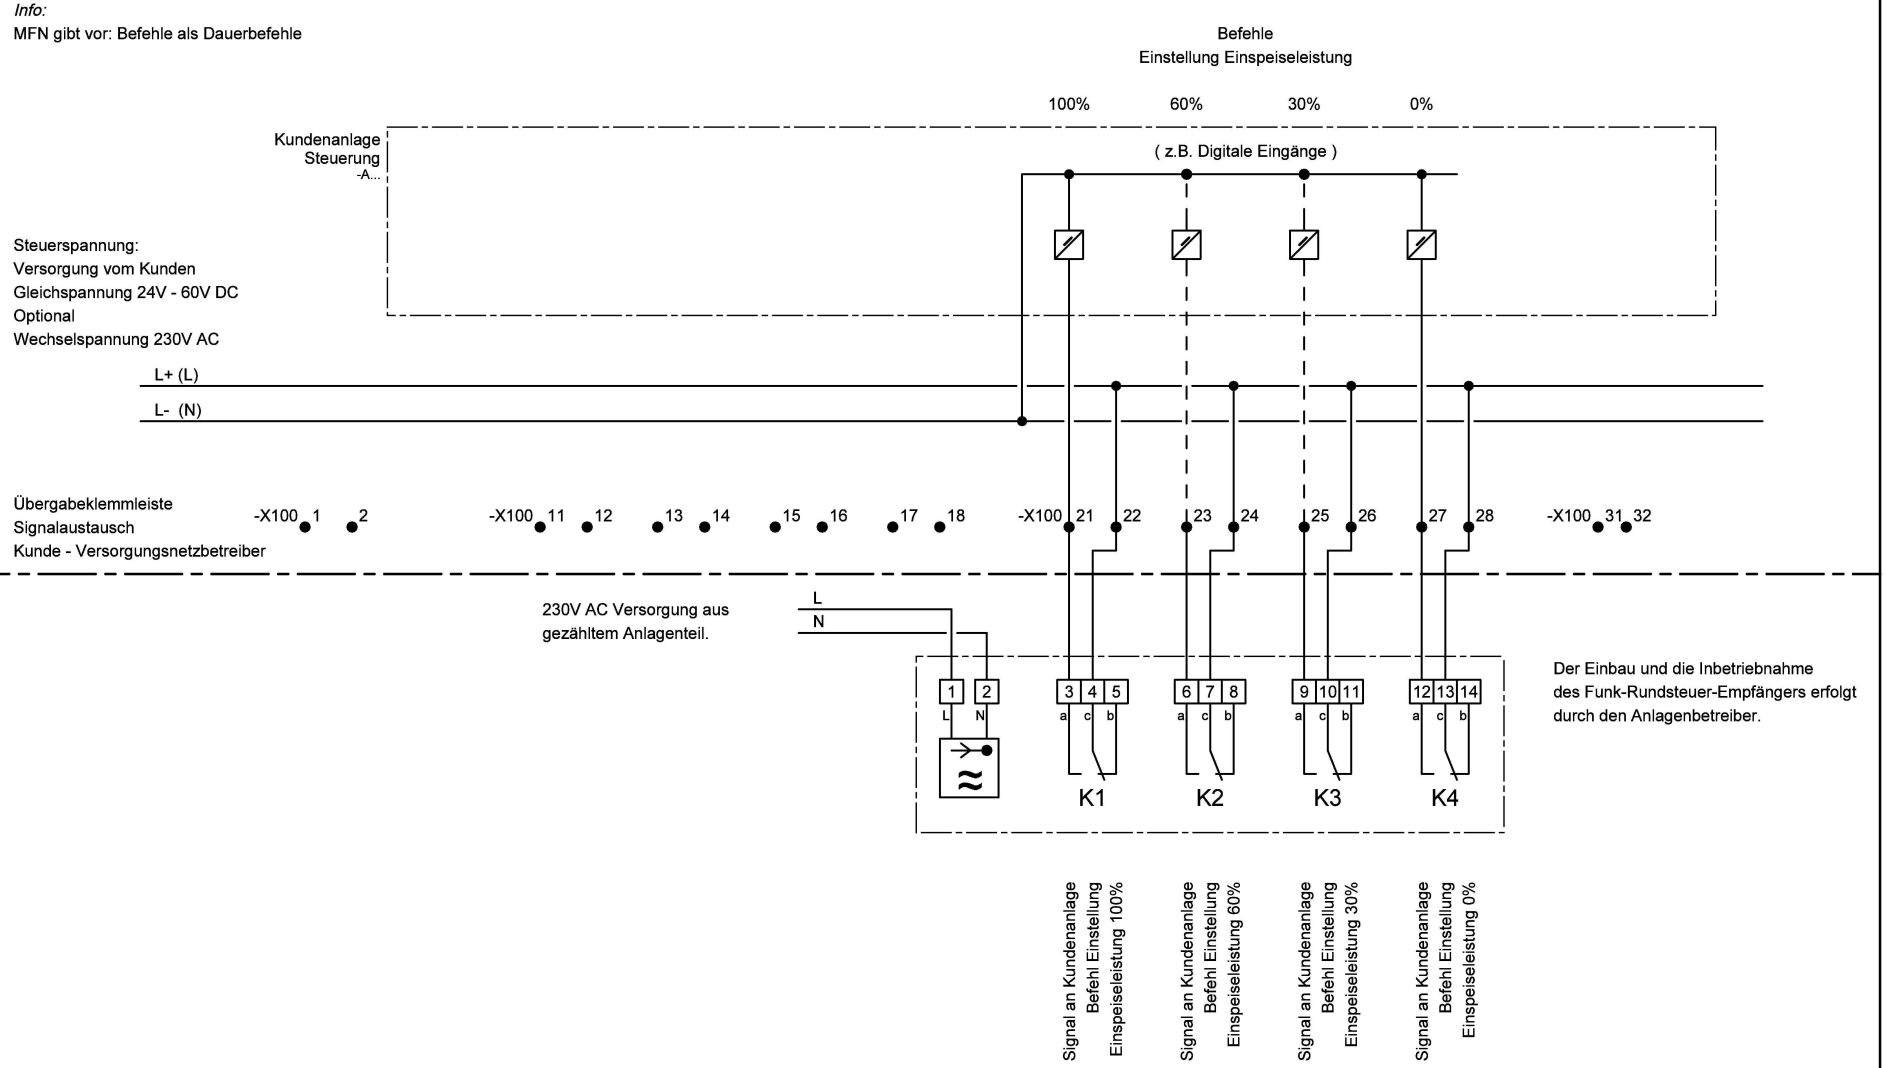

Der Einbau und die Inbetriebnahme des Funk-Rundsteuer-Empfängers erfolgt durch den Anlagenbetreiber.

Gezeichnet mit ELCAD (R)

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

c				Datum	06.07.2010	Mainfranken Netze GmbH NF-L Leit- und Systemtechnik	MFN	Befehlsübertragung EEA bis 100kW nach EEG Übegabeklemmleiste in der Kundenanlage Stromlaufplan	T xxx Muster EEA bis 100kW	=NE.P +N1
b				Bearb.	Satzinger					
a	Anpassung	28.01.2013	Satzinger	Veranl.	Zimmerma.				Projekt-Nr.: EGWF-PB-001	Blatt 61 Bl.
	Änderung	Datum	Name	Norm		Plotdatum: 29.04.2013	Ersatz durch:	Ersatz für:		